РОССИЙСКИЙ БРЕНД
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

BENARMO

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СЕДЕЛЬНЫЙ ОТВОД
ФЛАНЦЕВЫЙ/МУФТОВЫЙ
ЧУГУННЫЙ МОДЕЛЬ: 7050 BENARMO

	Свидетельство о регистрации: RU.30.АЦ.02.013.Е.0011298.11.24
	Выдано на основании испытаний ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора». Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU/0001/510440)
	Срок действия не ограничен с 15.11.2024
	Свидетельство о регистрации: RU.30.АЦ.02.013.Е.000942.09.24
	Выдано на основании испытаний ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора». Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU/0001/510440)
	Срок действия не ограничен с 17.09.2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Седельный отвод представляют собой сборочную конструкцию из чугуна и стали. В устройство седельного отвода входит: фланцевый/муфтовый корпус, уплотнение, резиновое уплотнение, опорные втулки, болты и гайки. Корпус седельного отвода обеспечивает удобный угол контакта.

1.2. Седельный отвод выполнен таким образом, что его можно использовать на разных диаметрах труб, размер которых регулируется за счет обжимных хомутов. Герметизация соединения достигается за счет резиновой уплотнительной части с учетом повторения поверхности трубы и зафиксированной в корпусе отвода.


1.3. Используется при монтаже ответвления второстепенной трубы от основного трубопровода при помощи врезки (присоединения) к трубе. Возможно использовать на трубах из чугуна, стали и асбестоцемента, ПНД. Используется в системах горячего и холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также в системах отопления и канализации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры седельных отводов.

Рабочее давление Ру, бар	16	
Температура рабочей среды, ºС	От - 20°С до +80°С	
Исполнение	фланцевое	резьбовое
Покрытие	Антикоррозийное эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм	

Фланцевый седельный отвод

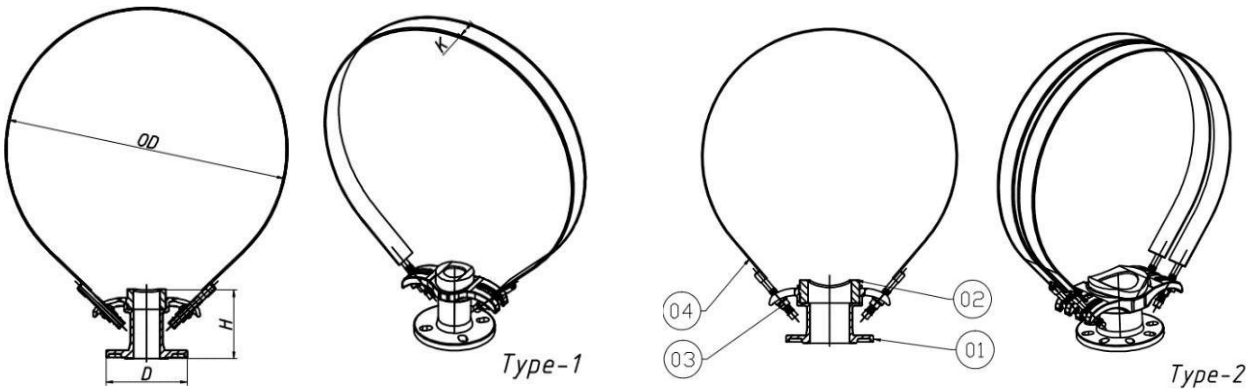


Основные материалы:


№	Наименование детали	Материал
1	Корпус	ВЧШГ GJS450-10
2	Уплотнение	EPDM
3	Винт/гайка	Нерж. ст. SS304
4	Лента	Нерж. ст. SS304


2.2. Основные габаритные размеры в мм:


DN	OD	D	H	K
50/65	75-655	185	146	60
80/100	90-655	220	135	60

Корпус фланцевый Ду50-65

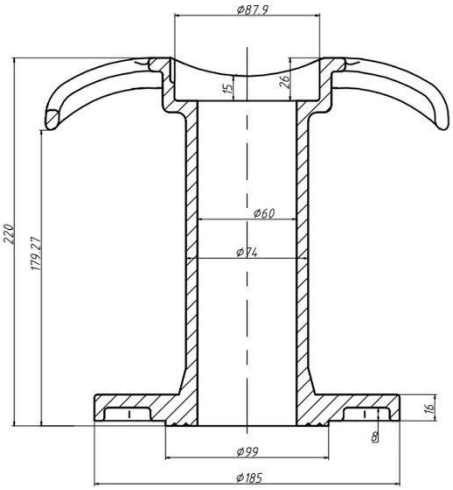


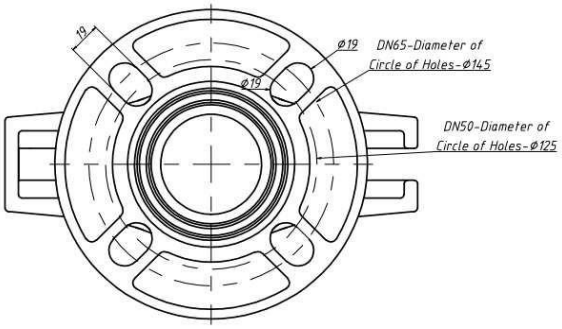


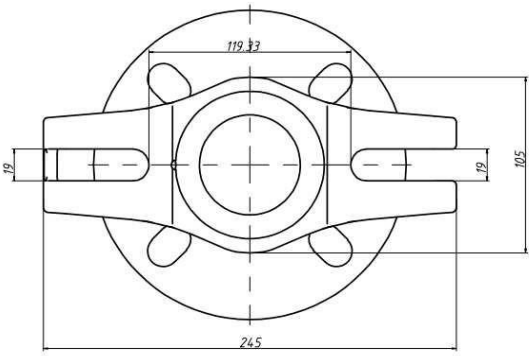





Корпус фланцевый Ду80-100

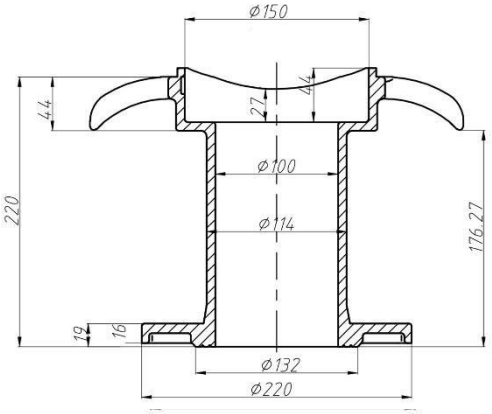


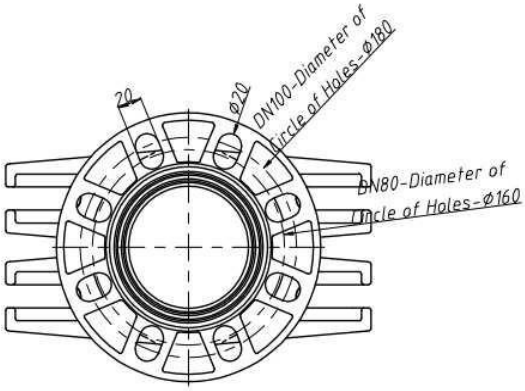

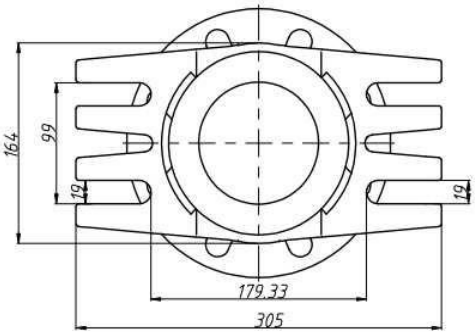

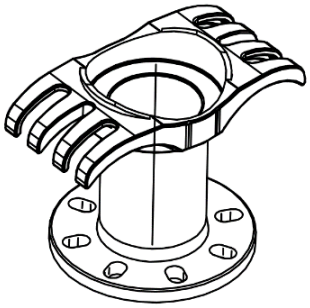

Муфтовый (резьбовой) седельный отвод

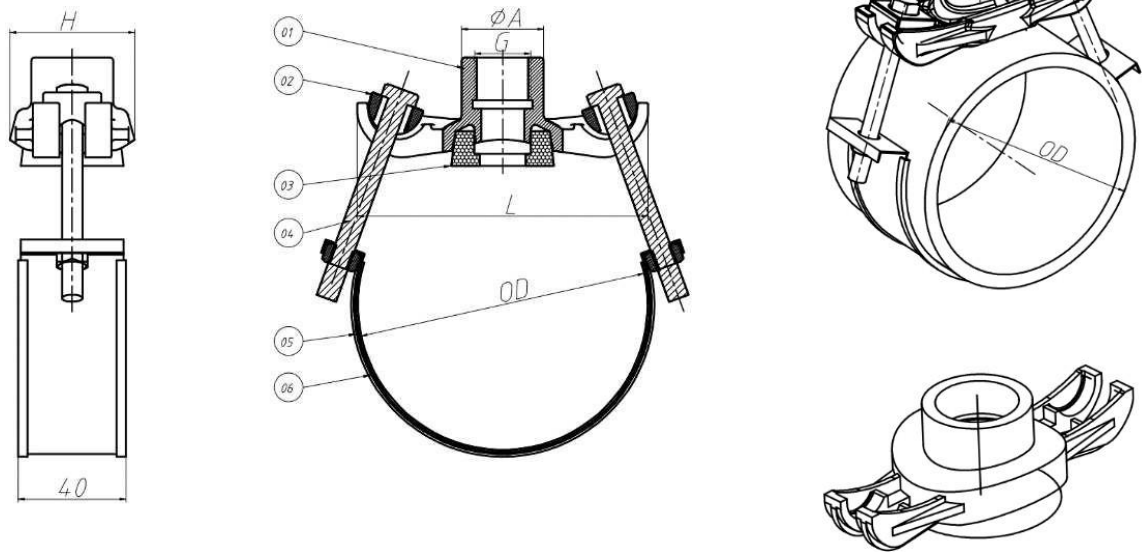


2.3. Основные материалы:

№	Наименование детали	Материал
1	Корпус	ВЧШГ GJS450-10
2	Прокладка	ВЧШГ GJS450-10
3	Уплотнение	EPDM
4	Винты	Нерж. ст. SS304
5	Лента	Нерж. ст. SS304
6	Резиновая подкладка в ленте	EPDM

2.4. Основные габаритные размеры в мм:

DN	OD	G	A	H	L
65	75-82	1’	48	73	170
80	90-110	1’	48	73	170
100	100-130	1’	48	73	170
150	160-185	1” / 2”	48 / 74	73 / 116	170 / 240
200	210-245	1” / 2”	48 / 74	73 / 116	170 / 240
250	260-305	1” / 2”	48 / 74	73 / 116	170 / 240
300	310-360	1” / 2”	48 / 74	73 / 116	170 / 240
350	350-405	1” / 2”	48 / 74	73 / 116	170 / 240
400	400-455	1” / 2”	48 / 74	73 / 116	170 / 240
500	500-560	1” / 2”	48 / 74	73 / 116	170 / 240
600	610-655	1” / 2”	48 / 74	73 / 116	170 / 240

Хомут-фиксатор отвода

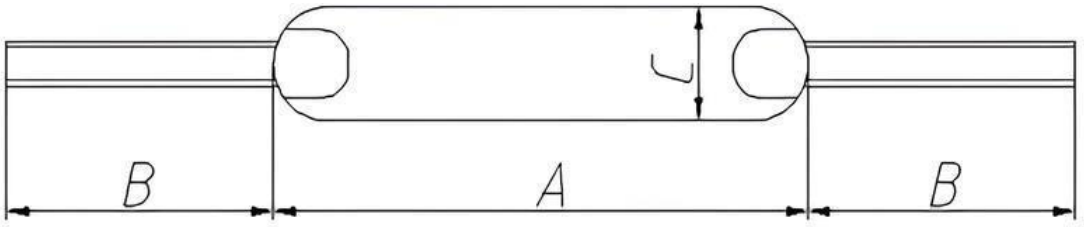

2.5. Основные габаритные размеры в мм

DN	OD	A	B	C
65	75-82	175	130	60
80	90-110	240	130	60
100	100-130	300	130	60
150	160-185	420	130	60
200	210-245	600	130	60
250	260-305	765	130	60
300	310-360	915	130	60
350	350-405	1055	130	60
400	400-455	1180	130	60
500	500-560	1520	130	60
600	610-655	1815	130	60

3. МОНТАЖ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

3.1. Фланцевый/муфтовый корпус и хомут лента поставляются отдельными позициями.
Варианты составления:

Размер корпуса отвода	Размер хомут-ленты	Размер трубопровода
Ду50-65	Ду65-600	Дн 76-630
Ду80-100	Ду150-600	Дн 159-630
G 1"	Ду65-600	Дн 76-630
G 2"	Ду65-600	Дн 76-630

3.2. Порядок монтажа фланцевого и муфтового отвода-седелки:

- перекрывается участок магистрали, на котором планируется установить разветвление;
- место монтажа фитинга очищается от грязи, коррозии, если труба металлическая, то и обезжиривается;
- производится крепление седелки и затяжка хомута-фиксатора болтами;
- высверливается отверстие для подключения дополнительной магистрали;
- при помощи резьбового или фланцевого соединения подключается второстепенный трубопровод.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию отвода-седелки допускается персонал, изучивший устройство фитингов, правила техники безопасности и требования настоящей инструкции.

4.2. На месте врезки должны быть предусмотрены проходы, достаточные для безопасного монтажа и обслуживания.

4.3. Для обеспечения безопасности категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.1. ТМЦ должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям 5 по ГОСТ 15150. Воздух в помещении, в котором хранится фитинг не должен содержать коррозионно-активных веществ.

5.2. Транспортирование ТМЦ должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантийный срок - 1 год со дня отгрузки потребителю. Срок службы - 5 лет.

7.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

ПРЕДПРИЯТНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

CHENGDE RUI MAI TRADING CO., LTD

Room 311, unit 5, 1-1# building, Zhongxing road, Shuangqiao district, Chengde city, Hebei province, КИТАЙ

ПРОДАВЕЦ:

ООО «САНТЕХКОМПЛЕКТ»

142700, МО, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНСКИЙ, Г. ВИДНОЕ, БЕЛОКАМЕННОЕ ШОССЕ, ДОМ 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК –
1 ГОД СО ДНЯ ОТГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

КОЛИЧЕСТВО ШТ.

ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА

ПОДПИСЬ

ОТК

ШТАМП
ТОРГУЮЩЕЙ (ПОСТАВЛЯЮЩЕЙ)
ОРГАНИЗАЦИИ

21.05.2025