# Тройник фланцевый с пожарной подставкой тип PPTF

11.7


## DN 100, 150; PN10




**Назначение:**
установка пожарного гидранта на трубопровод

**Тип присоединения:**
фланцевый

**Ответные фланцы:**
PN10 по ГОСТ 33259-2015. Фланец для установки пожарного гидранта выполнен в соответствии с чертежом 28а ГОСТ 5525-88

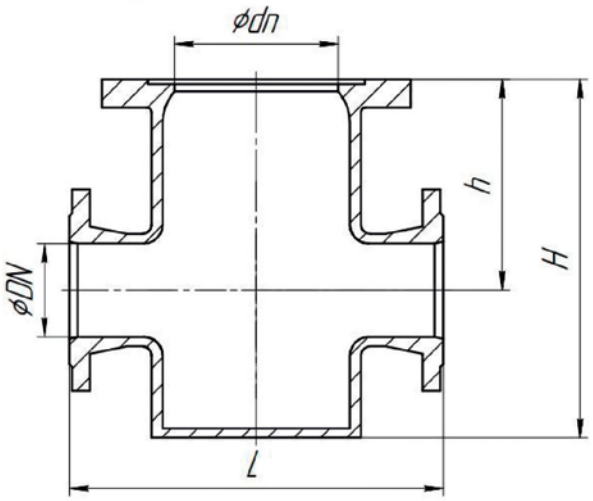
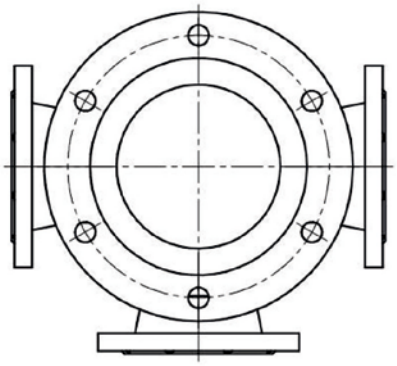
### Основные массогабаритные характеристики

| DN | L | H | h | dn | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 400 | 382,5 | 225 | 175 | 50,5 |
| **150** | 500 | 440 | 250 | 175 | 70,0 |