

VF.217.LB1012.DP.ГЧ

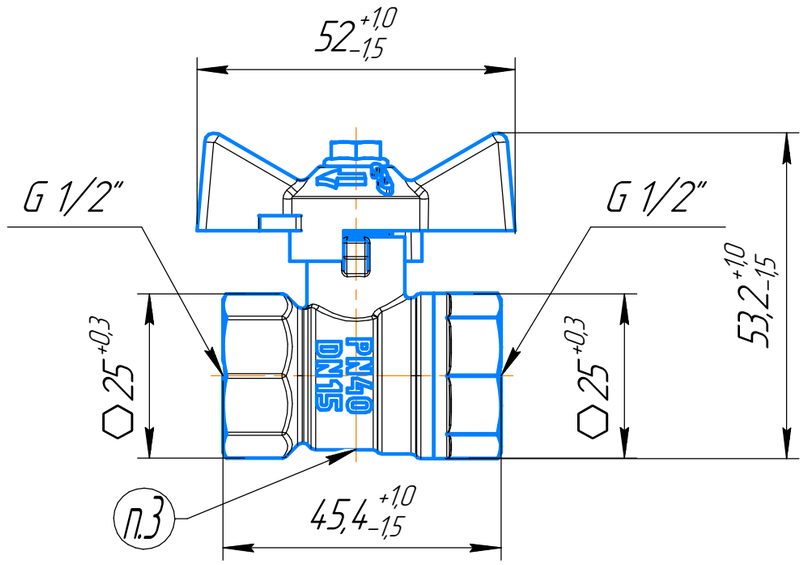

№	Наименование	Обозначение
1	Корпус ВР 1/2 Ду15 DeltaPro	К.ВР.Ду15.DP
2	Муфта ВР 1/2 Ду15 DeltaPro	М.ВР.Ду15.DP
3	Кран шаровой латунный Ду15 Шар DeltaPro	Ш3.Ду15.DP
4	Кран шаровой латунный ДУ15 седло Ф4 DeltaPro	СФ.Ду15.DP
5	Кран шаровой латунный гайка сальника 15–20	Гс.ш.Ду15–20
6	Кран шаровой латунный шпиндель ДУ15–20/59	Ш.Ду15–20.ТАР59
7	Кран кольцо уплотнительное для шпинделя ДУ15, ДУ20 Ф4	К.Уп.Ду15–20
8	Болт с шестигранной головкой М5*10	В.М5.Ду15–50
9	Ручка–бабочка 1/2"–3/4" (ДУ 15–20) Красная под пломбу 59 (500)	РБ.П.КШ15–20.012(034).ТАР59

Пример маркировки

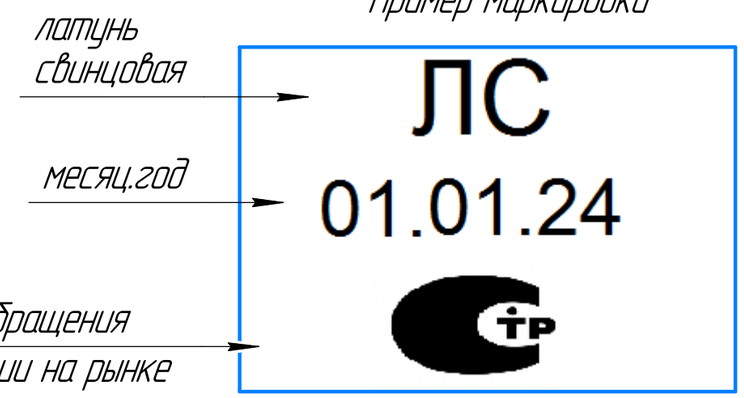

1. Усилие при испытании 15Н*м; максимально допустимое усилие при ручном управлении 25Н*м max, увеличение усилия при перемещении затвора между крайними положениями не допускается.
2. Обозначение для никелируемой серии VF.217.NB1.012.DP.
3. Маркируется лазерной установкой.
4. Момент затяжки гайки сальника: крутящий момент:
– DN15–20: 2,0–4,0 Н*м,скорость вращения 4,0–5,0 R/S; – DN25–32: 4,0–5,5 Н*м,скорость вращения 4,0–5,5 R/S;
– DN40–50: 15,0–20,0 Н*м,скорость вращения 3,5–4,0 R/S.
5. Норма герметичности затвора класс А ГОСТ 9544.
6. Направление подачи среды – двухстороннее.
7. Номинальное давление PN40 (4,0 МПа);
Испытательное (пробное) давление воздухом PN6 (0,6 МПа);
Испытательное (пробное) давление водой PN67 (6,7 МПа)
8. Остальные ТТ по ТУ 28.14.13–007–05984389–2024.
9. Ресурс крана не менее 10 000 циклов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

VF.217.LB1.012.DP.ГЧ

Кран шаровой латунный VALFEX DeltaPro для ВОДЫ 11Б27фт1М ВР/ВР ручка–бабочка, 1/2" (136/34) DP
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

"Valfex"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

VF.217.LB1034.DP.ГЧ

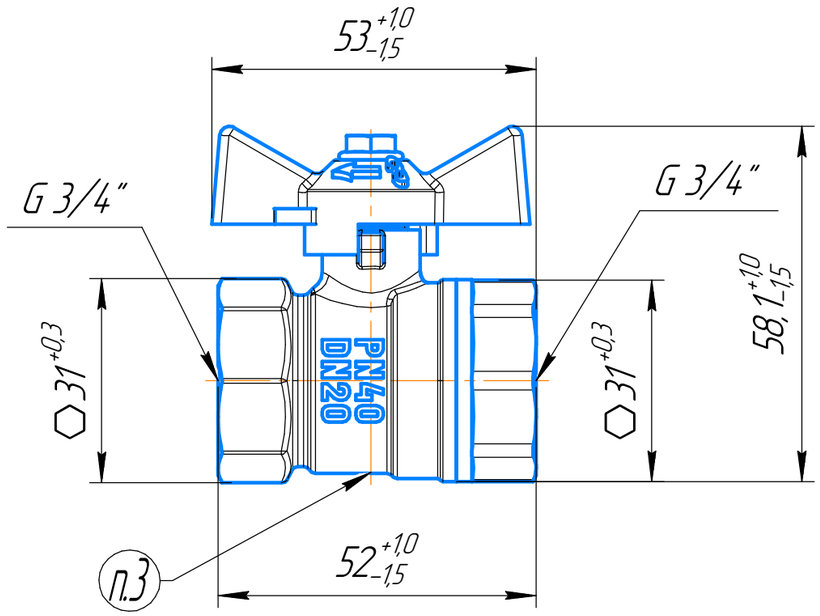

№	Наименование	Обозначение
1	Корпус с внутренней резьбой Ду20 DeltaPro	К.ВР.Ду20.DP
2	Муфта ВР 3/4" Ду20 DeltaPro	М.ВР.Ду20.DP
3	Кран шаровой латунный Ду20 Шар DeltaPro	Ш3.Ду20.DP
4	Кран шаровой латунный Ду20 седло Ф4 DeltaPro	С.Ф.Ду20.DP
5	Кран шаровой латунный гайка сальника 15-20	Г с.ш.Ду15-20
6	Кран шаровой латунный шпиндель ДУ15-20/59	Ш.Ду15-20.ТАР59
7	Кран кольцо уплотнительное для шпинделя ОДУ15, ОДУ20 Ф4	К.Уп.Ду15-20
8	Болт с шестигранной головкой М5*10	В.М5.Ду15-50
9	Ручка-бабочка 1/2"-3/4" (ДУ 15-20) Красная под пломбу (500)/59	РБ.П.КШ15-20.012(034).ТАР59

Пример маркировки



1. Усилие при испытании 15Н*м; максимально допустимое усилие при ручном управлении 25Н*м max, увеличение усилия при перемещении затвора между крайними положениями не допускается.
2. Обозначение для никелируемой серии VF.217.NB1.034.DP.
3. Маркируется лазерной установкой.
4. Момент затяжки гайки сальника: крутящий момент:
– DN15–20: 2,0–4,0 Н*м,скорость вращения 4,0–5,0 R/S; – DN25–32: 4,0–5,5 Н*м,скорость вращения 4,0–5,5 R/S;
– DN40–50: 15,0–20,0 Н*м,скорость вращения 3,5–4,0 R/S.
5. Норма герметичности затвора класс А ГОСТ 9544.
6. Направление подачи среды – двухстороннее.
7. Номинальное давление PN40 (4,0 МПа);
Испытательное (пробное) давление воздухом PN6 (0,6 МПа);
Испытательное (пробное) давление водой PN67 (6,7 МПа)
8. Остальные ТТ по ТУ 28.14.13-007-05984389-2024.
9. Ресурс крана не менее 10 000 циклов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

VF.217.LB1.034.DP.ГЧ

Кран шаровой латунный VALFEX DeltaPro для ВОДЫ 11Б27фт1М ВР/ВР ручка-бабочка, 3/4" (96/24) DP
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

"Valfex"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

VF.217.LB1.100.DP.ГЧ

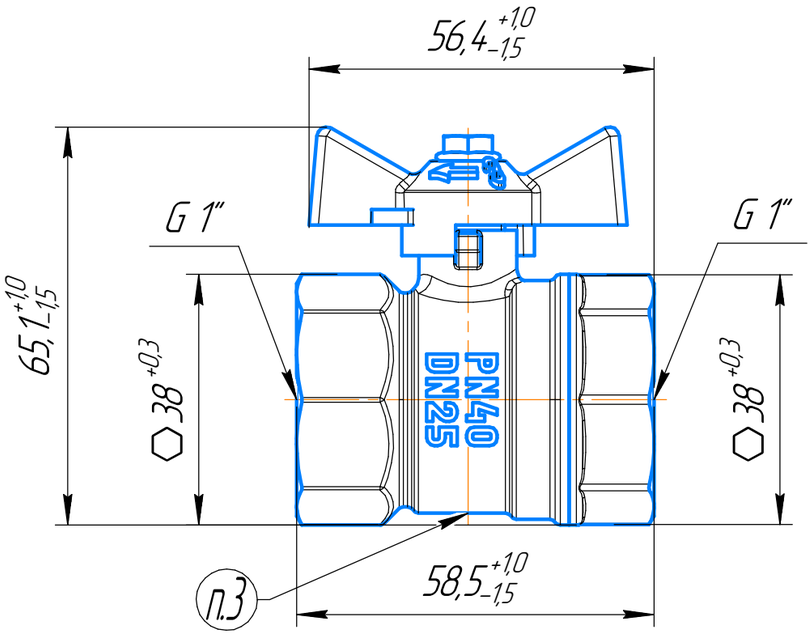

№	Наименование	Обозначение
1	Корпус с внутренней резьбой Ду25 DeltaPro	К.ВР.Ду25.DP
2	Муфта ВР 1" Ду25 DeltaPro	М.ВР.Ду25.DP
3	Кран шаровой латунный Ду25 Шар DeltaPro	Ш3.Ду25.DP
4	Кран шаровой латунный Ду25 седло Ф4 DeltaPro	СФ.Ду25.DP
5	Кран шаровой латунный гайка сальника 15-20	Гс.ш.Ду15-20
6	Кран шаровой латунный шпиндель ДУ15-20/59	Ш.Ду15-20.ТАР59
7	Кран кольцо уплотнительное для шпинделя ОДУ15, ОДУ20 Ф4	К.Уп.Ду15-20
8	Болт с шестигранной головкой М5*10	В.М5.Ду15-50
9	Ручка-бабочка 1/2"-3/4" (ДУ 15-20) Красная под пломбу (500)/59	РБ.П.КШ15-20.012(034).ТАР59

Пример маркировки

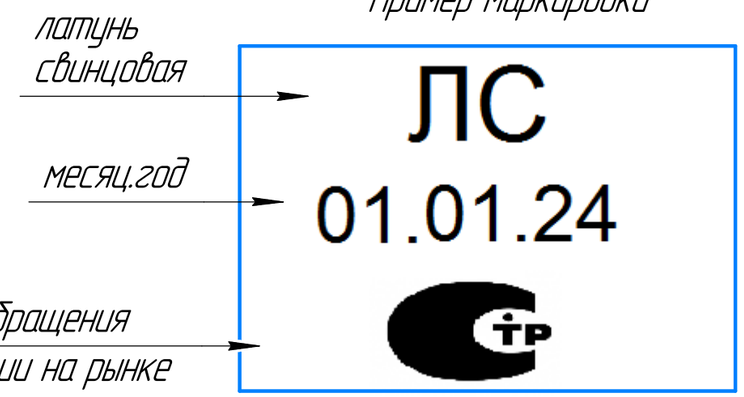

1. Усилие при испытании 15Н*м; максимально допустимое усилие при ручном управлении 25Н*м max, увеличение усилия при перемещении затвора между крайними положениями не допускается.
2. Обозначение для никелируемой серии VF.217.NB1.100.DP
3. Маркируется лазерной установкой.
4. Момент затяжки гайки сальника: крутящий момент:
– DN15-20: 2,0-4,0 Н*м,скорость вращения 4,0-5,0 R/S; – DN25-32: 4,0-5,5 Н*м,скорость вращения 4,0-5,5 R/S;
– DN40-50: 15,0-20,0 Н*м,скорость вращения 3,5-4,0 R/S.
5. Норма герметичности затвора класс А ГОСТ 9544.
6. Направление подачи среды – двухстороннее.
7. Номинальное давление PN40 (4,0 МПа);
Испытательное (пробное) давление воздухом PN6 (0,6 МПа);
Испытательное (пробное) давление водой PN67 (6,7 МПа)
8. Остальные ТТ по ТУ 28.14.13-007-05984389-2024.
9. Ресурс крана не менее 10 000 циклов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

VF.217.LB1.100.DP.ГЧ

Кран шаровой латунный VALFEX DeltaPro для ВОДЫ 11Б27ф1М ВР/ВР ручка-бабочка, 1" (48/12) DP
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

"Valfex"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

VF.217.LB1.114.DP.ГЧ

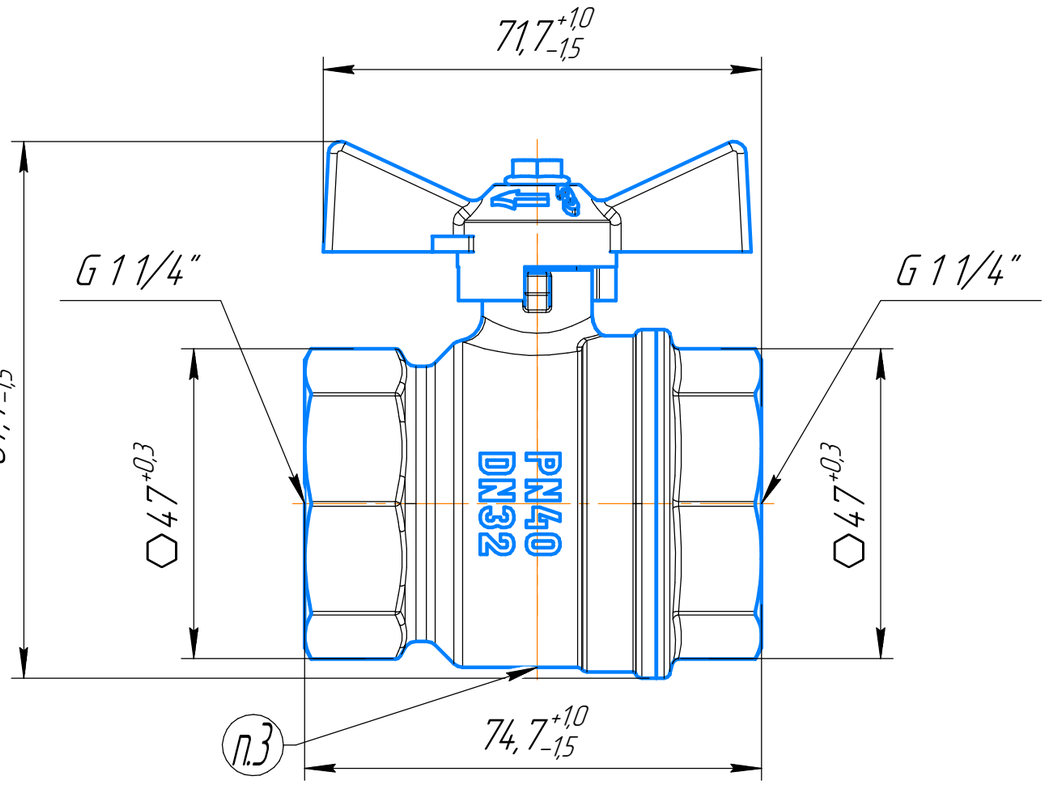

№	Наименование	Обозначение
1	Корпус ВР 1 1/4" Ду 32 N/P	КШ32.ВР.59
2	Муфта ВР 1 1/4" Ду 32 N/P	МШ32.ВР.59
3	Кран шаровой латунный Ду32 Шар	Ш.3.Ду32
4	Кран шаровой латунный ДУ32 седло Ф4 N/P	СФ.Ду32.59
5	Кран шаровой латунный гайка сальника 25–32	Гс.ш.Ду25–32
6	Кран шаровой латунный шпиндель ДУ 25–32/59	Ш.Ду25–32.59
7	Кран кольцо уплотнительное для шпинделя ДУ25, ДУ32 Ф4/59	К.Уп.Ду25–32
8	Болт с шестигранной головкой М5*10/59	В.М5.Ду15–50
9	Ручка–бабочка 1"–1 1/4" (ДУ 25–32) Красная под пломбу (400)/59	РБ.П.КШ25–32.100(114).ТАР59

Пример маркировки

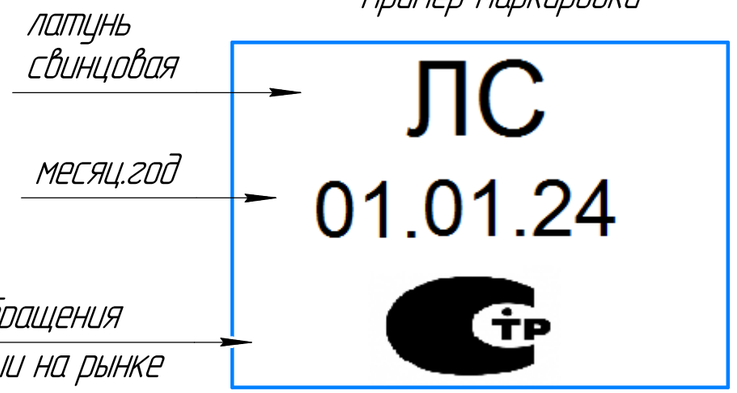

1. Усилие при испытании 15Н*м; максимально допустимое усилие при ручном управлении 25Н*м max, увеличение усилия при перемещении затвора между крайними положениями не допускается.
2. Обозначение для никелируемой серии VF.217.NB1.114.DP.
3. Маркируется лазерной установкой.
4. Момент затяжки гайки сальника: крутящий момент:
– DN15–20: 2,0–4,0 Н*м,скорость вращения 4,0–5,0 R/S; – DN25–32: 4,0–5,5 Н*м,скорость вращения 4,0–5,5 R/S;
– DN40–50: 15,0–20,0 Н*м,скорость вращения 3,5–4,0 R/S.
5. Норма герметичности затвора класс А ГОСТ 9544.
6. Направление подачи среды – двухстороннее.
7. Номинальное давление PN40 (4,0 МПа);
Испытательное (пробное) давление воздухом PN6 (0,6 МПа);
Испытательное (пробное) давление водой PN67 (6,7 МПа)
8. Остальные ТТ по ТУ 28.14.13–007–05984389–2024.
9. Ресурс крана не менее 4 000 циклов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

VF.217.LB1.114.DP.ГЧ

Кран шаровой латунный VALFEX DeltaPro для ВОДЫ 11Б27ф1М ВР/ВР ручка–бабочка, 1 1/4" (32/8) DP Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

"Valfex"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.