ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ПОДВОДКА ГИБКАЯ ДЛЯ ВОДЫ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601


1. Назначение

Гибкая подводка Valfex (в дальнейшем ГП) предназначена для подключения сантехнического оборудования к системам горячего и холодного водоснабжения периодическим протоком воды. ***Не допускается использовать гибкую подводку в качестве постоянно действующих трубопроводов.***

2. Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Рабочее давление	бар	10
2	Максимальное давление	бар	20
3	Температура рабочей среды	ºС	70
4	Максимальная температура рабочей среды	ºС	100
5	Максимальный момент затяжки концевой арматуры	Нм	50
6	Диаметр гибкой подводке в защитной оплетке	мм	12
7	Диаметр резинового шланга ($Д_{нар}$ х $Д_{вн}$)	мм	12х9
8	Минимальный радиус изгиба	мм	60
9	Твердость материала резинового шланга по Шору		75
10	Тип резьбы на фитингах		Трубная по ГОСТ 6357, класс точности «В» Метрическая по ГОСТ 24705-2004
11	Размеры резьб	G/ M	1/2" / M10
12	Гальваническое покрытие латунных деталей , тип		Никель
13	Расход при давлении 3 бар	л/мин	20
14	Ресурс работы	лет	до 10

3. Конструкция гибкой подводки

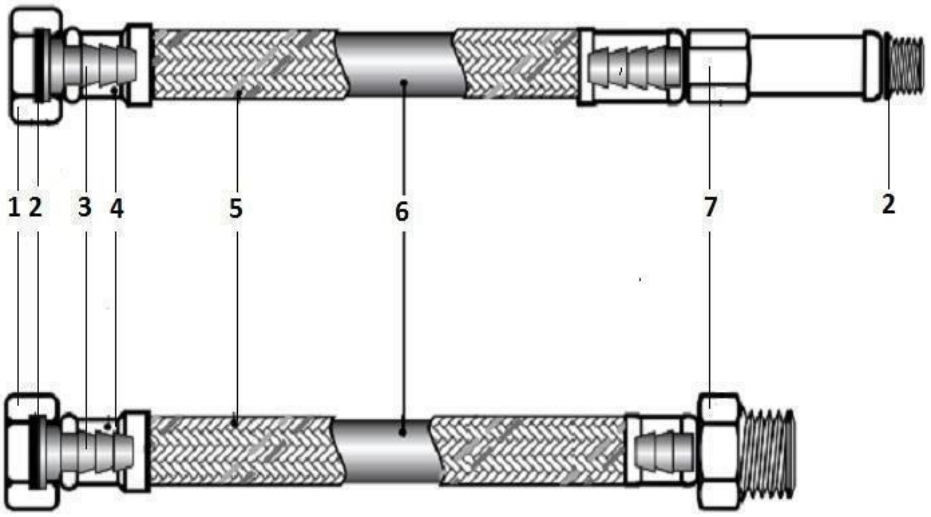

№	Наименование детали	Материал	Марка
1	Накидная гайка	Нержавеющая сталь	AISI 201
2	Прокладки	Бутадиен-нитрильный каучук	NBR
3	Штуцер соединительный	Нержавеющая сталь	AISI 304
4	Пресс гильза	Нержавеющая сталь	AISI 201
5	Оплетка защитная	Нержавеющая сталь	AISI 201
6	Внутренний шланг	Этиленпропиленовый каучук	EPDM
7	Ниппель (штуцер для подключения смесителя М10)	Нержавеющая сталь	AISI 304

4. Номенклатура

4.1. Гибкая подводка для воды ВН-ВН.

Фото	Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
	S/S 30cm B-B	30	1/2’’	200	0,073
	S/S 40cm B-B	40	1/2’’	200	0,085
	S/S 50cm B-B	50	1/2’’	150	0,096
	S/S 60cm B-B	60	1/2’’	150	0,105
	S/S 80cm B-B	80	1/2’’	100	0,128
	S/S 100cm B- B	100	1/2’’	100	0,152
	S/S 120cm B- B	120	1/2’’	80	0,174
	S/S 150cm B- B	150	1/2’’	50	0,208
	S/S 180cm B- B	180	1/2’’	50	0,244
	S/S 200cm B- B	200	1/2’’	50	0,268
	S/S 250cm B- B	250	1/2’’	50	0,282
	S/S 300cm B- B	300	1/2’’	30	0,38
	S/S 350cm B- B	350	1/2’’	30	0,473
	S/S 400cm B- B	400	1/2’’	20	0,515

4.2. Гибкая подводка для воды ВН-НР.

Фото	Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
	S/S 30cm B-H	30	1/2’’	200	0,074
	S/S 40cm B-H	40	1/2’’	200	0,085
	S/S 50cm B-H	50	1/2’’	150	0,096
	S/S 60cm B-H	60	1/2’’	150	0,108
	S/S 80cm B-H	80	1/2’’	100	0,13
	S/S 100cm B-H	100	1/2’’	100	0,15
	S/S 120cm B-H	120	1/2’’	80	0,178
	S/S 150cm B-H	150	1/2’’	50	0,21
	S/S 180cm B-H	180	1/2’’	50	0,246
	S/S 200cm B-H	200	1/2’’	50	0,266
	S/S 250cm B-H	250	1/2’’	50	0,276
	S/S 300cm B-H	300	1/2’’	30	0,377
	S/S 350cm B-H	350	1/2’’	30	0,473
	S/S 400cm B-H	400	1/2’’	20	0,49

4.3. Гибкая подводка для смесителей.

Комплект поставки:

Производитель	ГП с длиной штуцера
Ningbo Ningshin Kinhil International Co., Ltd.	15мм+22мм
Ningbo Jianuan International Trade Co., Ltd.	17мм+27мм

Фото	Артикул	Длина, см	Размер резьбы, M-G	Кол-вов уп., шт.	Вес, кг
	S/S M10*18-F1/2" 30 cm	30	M10-1/2’’	100	0,136
	S/S M10*18-F1/2" 40 cm	40	M10-1/2’’	100	0,16
	S/S M10*18-F1/2" 50 cm	50	M10-1/2’’	75	0,186
	S/S M10*18-F1/2" 60 cm	60	M10-1/2’’	75	0,208
	S/S M10*18-F1/2" 80 cm	80	M10-1/2’’	50	0,248
	S/S M10*18-F1/2" 100 cm	100	M10-1/2’’	50	0,296
	S/S M10*18-F1/2" 120 cm	120	M10-1/2’’	40	0,34
	S/S M10*18-F1/2" 150 cm	150	M10-1/2’’	25	0,416
	S/S M10*18-F1/2" 200 cm	200	M10-1/2’’	25	0,556

5. Указания по монтажу

5.1. К соединениям гибкой подводки должен быть обеспечен достаточный доступ.

5.2. Перед монтажом гибкой подводки необходимо произвести ее визуальный осмотр, на предмет:

- Целостности оплетки;
- Качество обжима пресс-гильз;

- Повреждения резьбы;
- Качества концевой арматуры;
- Наличие прокладок и уплотнительных колец и других дефектов, возникших при хранении и транспортировке.

Установка подводки с дефектами недопустима.

5.3. При монтаже концевых фитингов подводки не применять сантехнический лен и другие уплотнительные материалы, способные расширяться во влажной среде.

5.4. Не допускать избыточной толщины уплотнительной ленты (типа ФУМ) при монтаже штуцеров.

5.5. Затяжка фитингов гибкой подводки производится вручную. Для более прочного соединения дополнительно затяните фитинг на пол оборота гаечным ключом. **Применение газового ключа в качестве вспомогательного инструмента для затяжки фитингов запрещено.**

5.6. После монтажа и подачи рабочего давления, в течение 30 минут провести наблюдение за работой подводки. При появлении капель в соединениях, произвести их подтяжку.

5.7. Для возможности удобного монтажа к смесителю гибких подводок со штуцерами М10, их следует приобретать парами с длиной штуцера 18 и 35 мм. (п.4.3. табл. 6) В этом случае монтажные плоскости будут разнесены в пространстве, и не будут мешать работе гаечным ключом.

5.8. **В процессе монтажа не допускается:**

- превышать рекомендованный паспортом момент затяжки (табл1, п. 5);
- перекручивать подводку;
- допускать приложения к подводке растягивающих усилий;
- протягивать подводку через отверстия с краями, которые могут повредить оплетку;
- изгибать подводку с радиусом изгиба, меньше допускаемого (табл.1 п. 8).
- Не подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, изломам во время монтажа и эксплуатации.

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

6.1. Строго запрещается подключать гибкую подводку в постоянном проточном режиме вместо трубопроводов.

6.2. Гибкая подводка пригодна для использования в системе холодного и горячего водоснабжения.

6.3. Запрещается эксплуатировать подводку при отрицательных температурах и в непосредственной близости от предметов с температурой поверхности более 200°С и открытого огня.

6.4. Подводка должна эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте (табл. 1).

6.5. В процессе эксплуатации не допускать воздействия на подводку минеральных масел, растворителей, жидких углеводородов и прочих жидкостей, агрессивных к материалам подводки.

6.6. В процессе монтажа и во время эксплуатации следует оберегать подводку от механических повреждений.

6.7. Рекомендуется проводить регулярный внешний осмотр шланга на наличие повреждений или подтеков не реже, чем раз в полгода, при необходимости заменить подводку.

6.8. При переустановке гибкой подводки, следует проверить целостность резиновых прокладок. В случае их значительного износа или повреждения, прокладки необходимо заменить.

7. Условия хранения и транспортировки

7.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя в расправленном виде в сухом прохладном помещении при температуре от 0°С до +30°С.

7.2. Транспортировка при температуре ниже -20ºС запрещена.

7.3. Не подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, изломам во

время транспортировки. Воздействие прямых солнечных лучей на подводку в период хранения и транспортировки не допускается.

7.4. Транспортировка изделий должна осуществлять в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

8. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года с даты продажи конечному потребителю. Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Нарушения паспортных режимов использования, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.
- Наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данных изделий.
- Наличия следов воздействия химическими веществами, ультрафиолета.
- Повреждения изделий в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств.
- Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

10. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно. Замененные изделия переходят в собственность продавца. Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Наименование товара Гибкая подводка для воды

№	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, шт.
1			
2			
3			
4			

Название и адрес торгующей организации:

_____

Дата продажи_____Подпись продавца_____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____(подпись/расшифровка)

Гарантия 24 месяца с даты продажи.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 47, к. 1,

Тел. : +7 (4922) 40-05-35 , E-maill: pretenz@vallfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
- название организации или Ф.И.О. покупателя,
- фактический адрес
- контактные телефоны;
- основные параметры системы, в которой было установлено изделие (давление в системе, температура в магистрали, место установки и фотография узла установки);
- краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «___»_____20____г. Подпись _____